
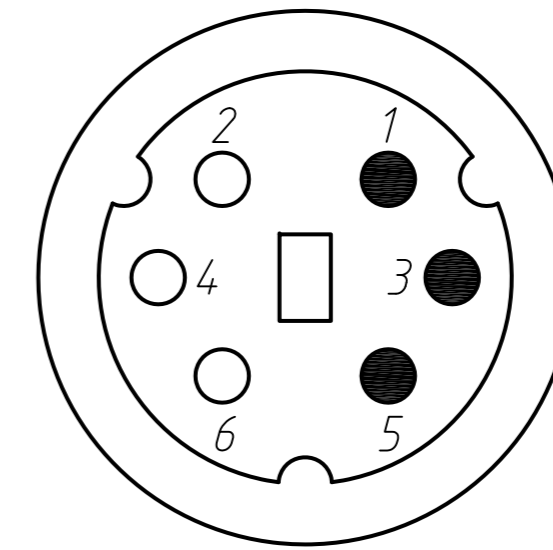


*Схема подключения контроллера ACS-105-CE  
к сканеру штрих-кода MS3580 QuantumT Metrologic*

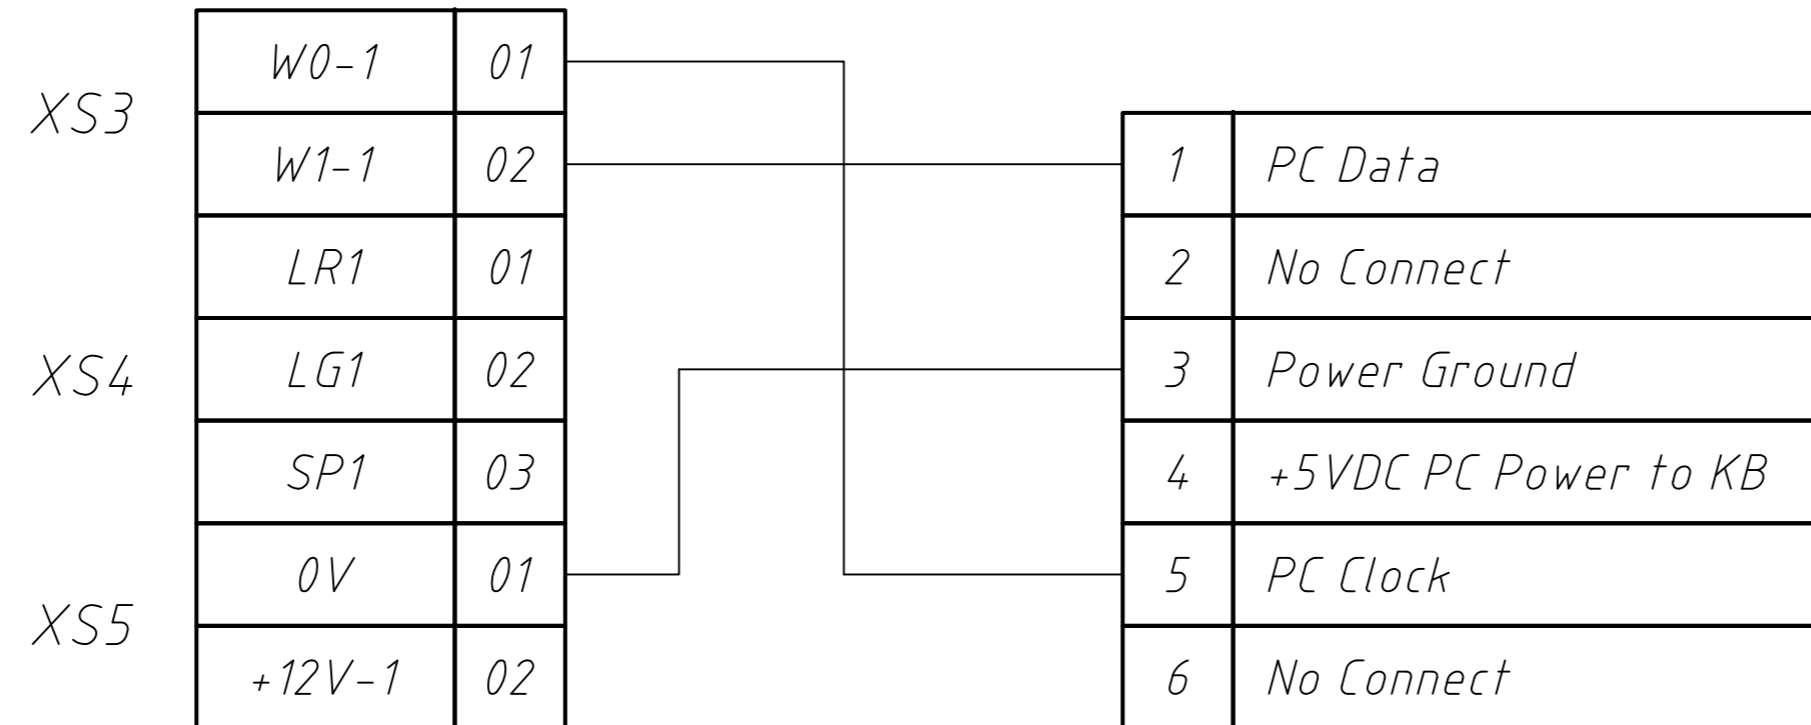

*Контакты  
контроллера ACS-105-CE*

*Распиновка для кабеля:*

- MLPN 54-54020 х-3;
- 54-54002 х-3 (6-ти контактная вилка)

Первичное применение

Справочный №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т. контр.					Лист	Листов	
Расчит.					ЗАО "РусГард"		
Н. контр.							
Утв.							